Buderus
HEIZTECHNIK


Instruções de montagem

Módulo de actuação de válvula misturadora
FM 241

1 Generalidades

Atenção!
O módulo de actuação de válvula misturadora FM 241 está equipado com componentes de grande sensibilidade electrostática.
Não tocar com os dedos na placa de circuitos! Perigo de destruição devido a descarga eléctrica!


Tocar na rede de canalização antes da montagem do módulo. A carga electrostática do corpo é descarregada.

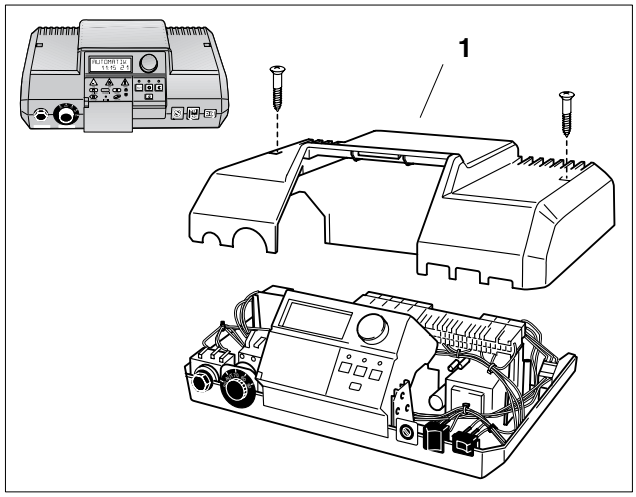


2 Montagem do módulo

- Desligar a instalação da corrente.
- Retirar a cobertura do aparelho de regulação **1**.
- Inserir a placa de circuito impresso nas barras de guia **2** e pressioná-la para baixo até os contactos de encaixe engatarem.


A régua de contactos engata automaticamente.

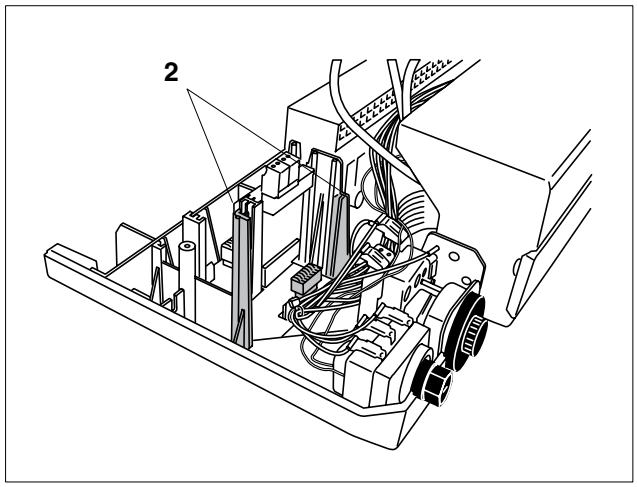

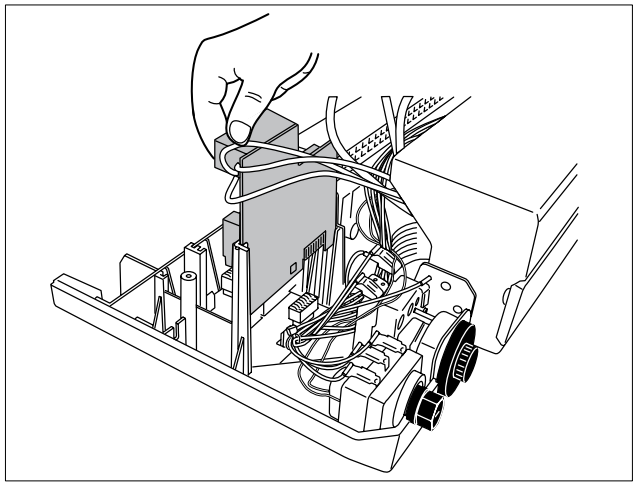


Guardar em local seguro

- Fixar o cabo com a braçadeira fornecida.

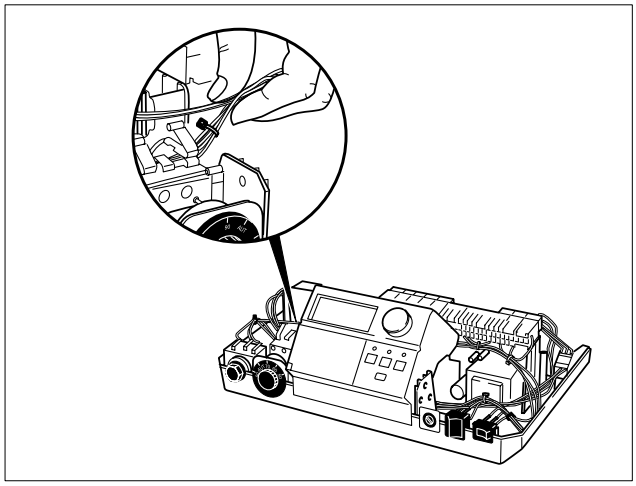

A braçadeira fixa o cabo e impede que este toque nas placas!

- Inserir a ficha de rede **3** na régua de contactos. Fechar o aparelho de regulação, aparafusando-o.

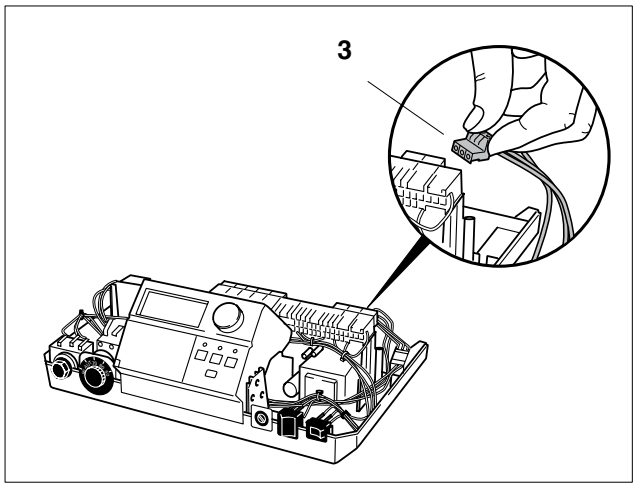

Ter atenção à guia do cabo:
Evitar que o cabo seja esmagado ao colocar a cobertura!

- Realizar o ensaio de funcionamento.

O ensaio pode ser realizado rodando o botão rotativo. Quando surgir no visor "Pré-Funcionamento", isso significa que o módulo foi reconhecido e está colocado correctamente.